

CONTROLADOR CONTRA FALLA EN LLAMA

REFERENCIA	PA 4001
SENSOR DE LLAMA	Varilla de ionización
ALIMENTACION	110 VAC
TIPO DE ENCENDIDO	UNA ETAPA

1.0 DESCRIPCIÓN

El PROGRAMADOR MELTRONIC PA 4001 es un control contra falla en llama (programador), electrónico de estado sólido que se encarga de la correcta secuencia de encendido de un quemador **Atmosférico**, garantizando la operación segura del equipo de combustión.

Posee un prebarrido de 4 seg y una respuesta contra falla en llama de 3 seg. Los tiempos del controlador cumplen la NTC 3649 "CALDERAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LAS CALDERAS DE COMBUSTION AUTOMATICO, la cual es la traducción técnica de la ASME CSD-1.

El **PA 4001** controla el transformador de ignición y la electroválvula de gas del equipo de combustión.

El controlador posee un led que indica el encendido de la electroválvula de gas.

También posee un fusible F1 para protección del equipo y 6 terminales espadines para su conexión. Figuras 1, 2 y 3.



Fig 1 Foto frontal PA 4001

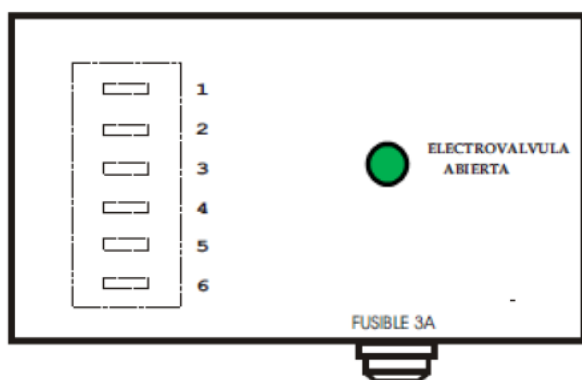


Fig 2 Vista frontal PA 4001

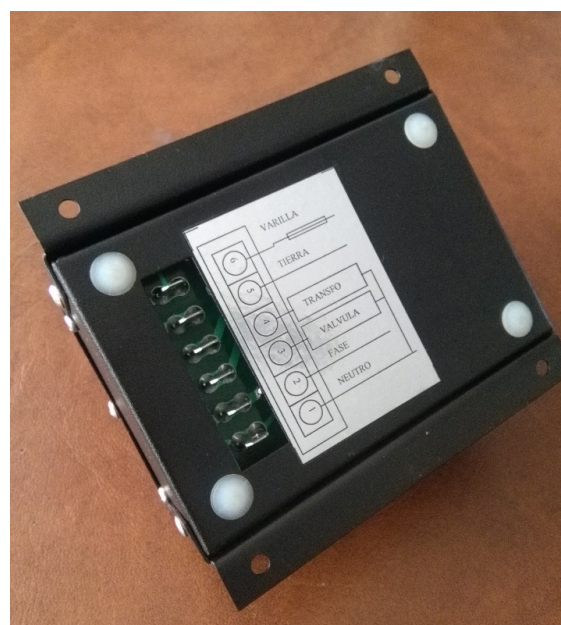


Fig 3 Foto frontal PA 4001

2.0 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

La conexión del programador **PA 4001** es la siguiente y se observa en la figura 4.

- El neutro de la red al terminal **1**.
- La fase de alimentación de 110 VAC de la red al terminal **2**.
- La electroválvula de gas entre el terminal **3** y el neutro.
- El transformador de ignición entre el terminal **4** y el neutro.
- La tierra eléctrica al terminal **5** y a la masa del quemador.
- La varilla de ionización al terminal **6**.

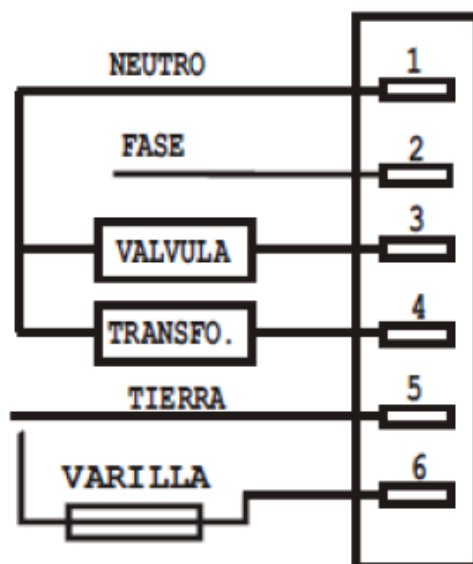


Fig 4 Diagrama de conexión PA 4001

ADVERTENCIA

Para el caso de la conexión del transformador de ignición (3) y electroválvula de gas (4), se podrá manejar una corriente máxima de 1A por terminal.

En caso de requerir el manejo de mayores potencias se hace necesario la utilización de relevos o contactores auxiliares, que se encarguen del manejo de las potencias de acuerdo a los componentes instalados en el quemador.

TERMINAL	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
1	Conexión NEUTRO alimentación	NEUTRO
2	Conexión FASE alimentación	120 VAC
3	Electroválvula de gas	120 VAC @ 120 VA
4	Transformador de ignición	120 VAC @ 120 VA
5	Conexión TIERRA quemador (GND)	TIERRA
6	Conexión varilla de ionización	NEUTRO

Tabla 1 Características eléctricas terminales PA 4001

3.0 OPERACIÓN

3.1 DIAGRAMA DE TIEMPOS

En la figura 5 se muestra el diagrama de tiempos de encendido, en el cual se indica el terminal energizado en el programador **PA 4001** en el momento del ciclo del encendido y en el eje de las x encontramos el tiempo en segundos.

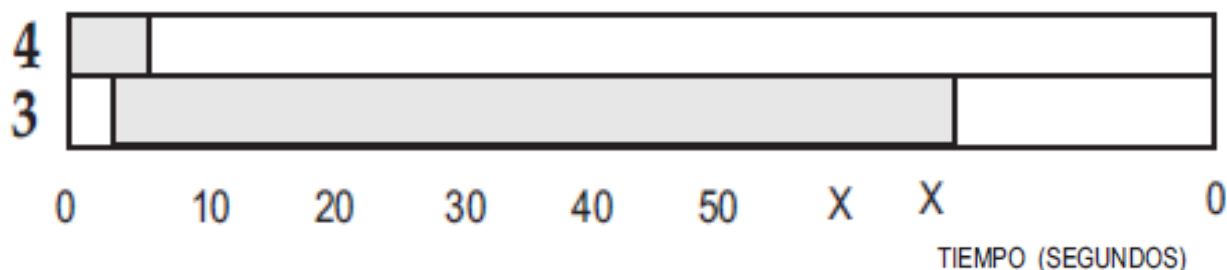


Fig 5 Diagrama de tiempos PA 4001

3.2 OBSERVACIONES GENERALES

El controlador contra falla en llama **NO POSEE** la condición de reinicio.

3.3 CONDICIONES DE ALARMA

- Por falla en la seguridad de llama cuando se encuentre abierta la electroválvula de gas.

Para salir de la condición de bloqueo de seguridad contra falla en llama, es necesario desconectar el equipo por un lapso de 5 seg. Al volver a conectar el equipo iniciara sus tiempos de operación nuevamente.

4.0 SISTEMA DE PROTECCIÓN

El PROGRAMADOR MELTRONIC PA 4001 posee para su protección eléctrica un (1) fusible ubicado al costado del equipo. Este fusible protege al equipo en su totalidad con una capacidad de 3A.

Para garantizar la protección eléctrica del controlador no se debe colocar fusibles de protección con capacidad de corriente superior a la indicada.

5.0 Varilla de detección

La varilla de ionización es del tipo KANTAL (ferro niquel), esta debe poseer un aislador de porcelana. Ella detecta por el corto producido entre la varilla y la tierra por la llama producida, no por el simple roce con la llama del quemador. La distancia entre la varilla y la masa puede estar entre 10 a 15 mm.

Forma de colocación en las figuras 6 y fotos de instalación en figuras 7 y 8.

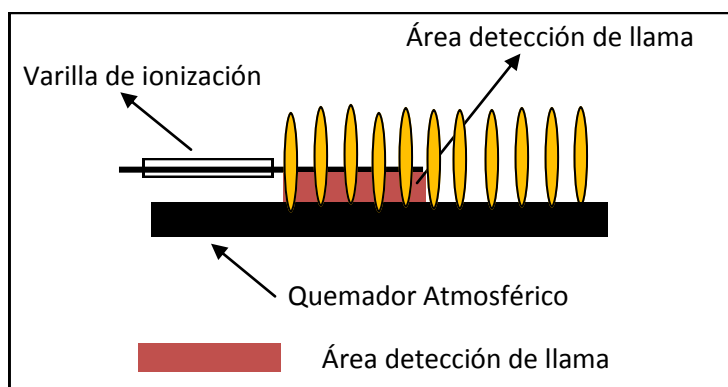


Fig 6 Forma de colocación varilla de ionización PA 4001



Fig 7 Foto colocación varilla de ionización PA 4001

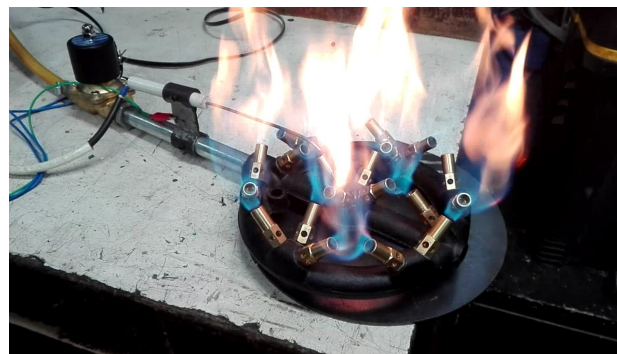


Fig 8 Foto colocación varilla de ionización PA 4001

La varilla de KANTAL no deberá tocar la tierra o masa del equipo de combustión.

6.0 DIMENSIONES Y PESO

El controlador PA 4001 tiene un peso de 380 gr. Sus dimensiones en mm y se muestran en la figura 9.

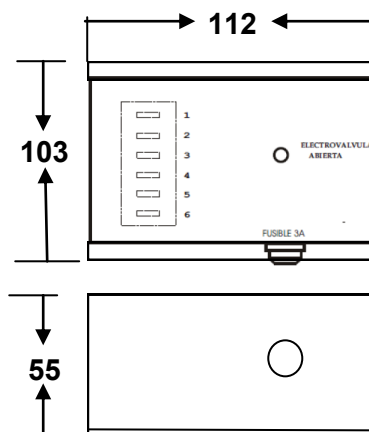


Fig 9 Dimensiones PA 4001

7.0 GARANTÍA

Nuestros controladores tienen una garantía de un (1) año en condiciones normales de operación

La garantía No aplica en daños causados por: Fenómenos naturales, daños por mala conexión eléctrica del mismo (cortos circuitos), usos no adecuados y en la apertura del mismo por técnicos No autorizados.

La garantía del equipo se presta en nuestras instalaciones en la ciudad de Bogotá y no incluye los fletes de transporte del equipo.